


構造区分	建設省第1292号第6の2 + 三次処理
計画汚水量	129m ³ /日 642人
処理方式	接触曝気方式
流入水質	BOD 200mg/l
処理水質	BOD 10mg/l
放流方法	ポンプアップ
汚泥処理	バキューム搬出

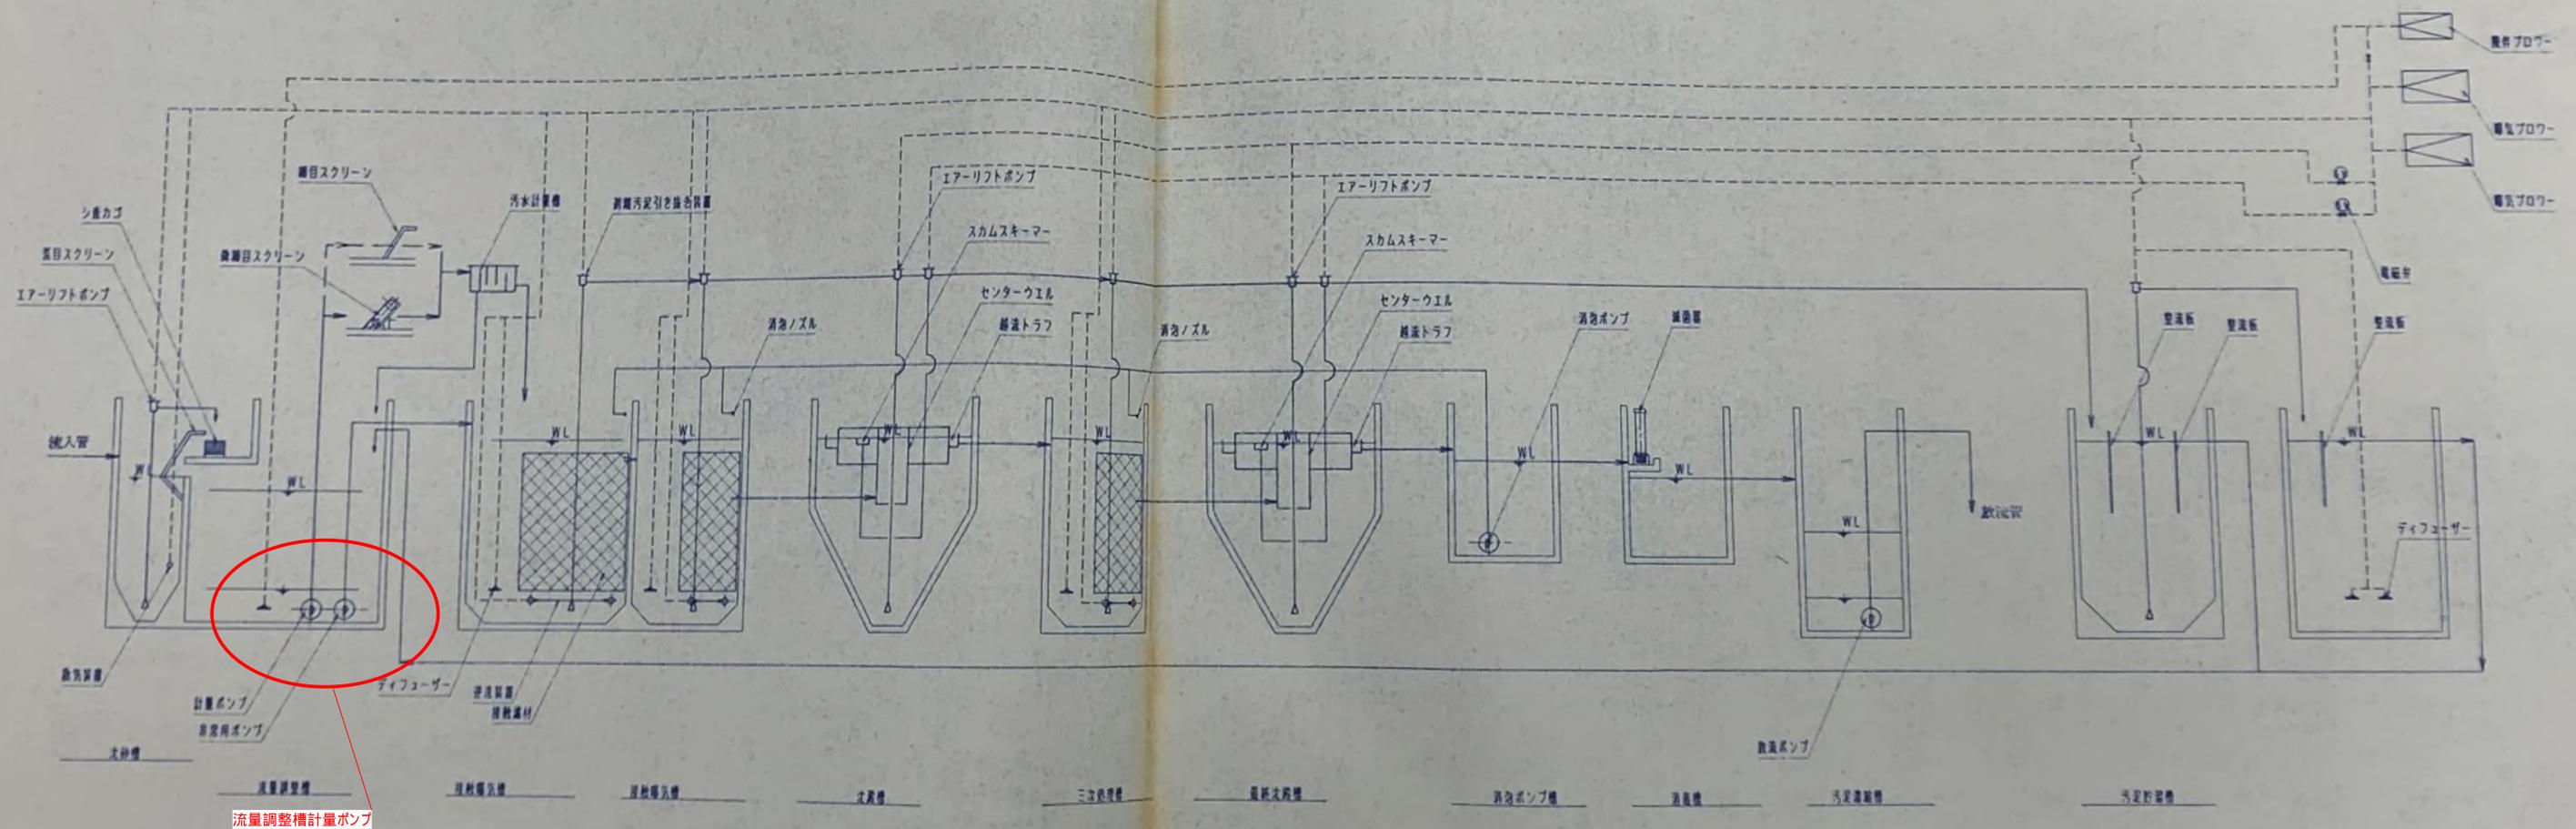

フローシート図